



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检(Q)字(201811)第0280号

项目名称：废气检测

委托单位：中国石化销售有限公司

河北沧州献县第一加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司



项目类别	委托
样品类别	废气
采样日期	2018年11月1日-2日
采样地点	献县县城南106国道东侧
采样人员	邢绍儒、刘辉
检测项目	非甲烷总烃
检测人员	杨旭、王雪
报告编制	 2018年11月8日
报告审核	 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	 2018年11月8日



一、分析方法

序号	项目名称	方法名称及来源	检出限
1	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0.07 mg/m ³


二、检测仪器

序号	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	非甲烷总烃	气相色谱仪	GC-6890A	YQ024-02
			9790II	YQ113
		真空采样箱	DL-6800F	YQ125

三、检测结果

检测时间及点位		检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
11.1	厂界下风向1#点	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.60	1.66	1.76	1.63
	厂界下风向2#点		1.70	1.65	1.72	1.62
	厂界下风向3#点		1.73	1.68	1.78	1.77
11.2	厂界下风向1#点	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.56	1.67	1.57	1.79
	厂界下风向2#点		1.73	1.77	1.68	1.58
	厂界下风向3#点		1.78	1.65	1.74	1.55

四、无组织废气采样布点图:

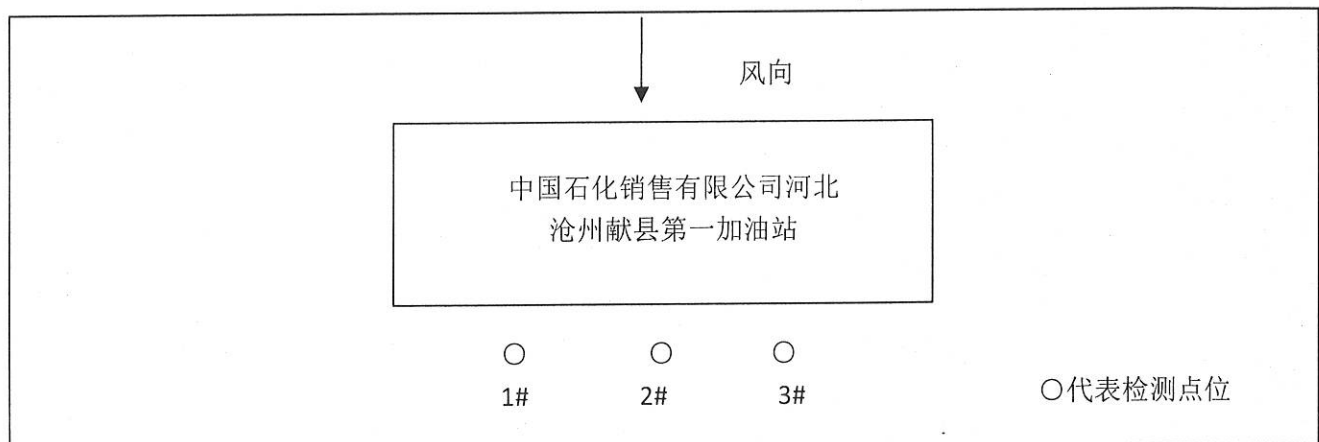

-----以下空白-----



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检(Y)字(201811)第0053号

检测内容：油气回收系统检测

委托单位：中国石化销售有限公司

河北献县第一加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司



项目类别	委托
检测日期	2018年11月1日
检测项目	液阻、密闭性、气液比
检测人员	邢绍儒、刘辉、王会玲、王金友
检测地点	献县县城南 106 国道东侧
备注	—————
报告编制	 2018年11月8日
报告审核	 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	 2018年11月8日




一、检测结果

检 测 类 别			油气回收系统					
受 检 单 位			中国石化销售有限公司河北献县第一加油站					
单 位 地 址			献县县城南 106 国道东侧		联系人/电话		汤温普/15133742120	
检 测 日 期			2018. 11. 1		检测设备型号/编号		崂应 7003 YQ029-01	
加 油 机 数 量			1		加 油 枪 数 量		1	
储 油 罐 容 量 (m³)			30		系 统 配 置		分散式	
液阻	加油机编号		液阻压力 (Pa)				是否达标	
			通气量 18. 0L/min 时最大压力≤40	通气量 28. 0L/min 时最大压力≤90	通气量 38. 0L/min 时最大压力≤155			
	1		6	18	29	是		
密闭性	汽油罐编号		1#	---		---	连通油罐	
	油气空间 (L)		6499	---		---	6499	
	最小剩余压力限值 (Pa)		初始压力 (Pa)		5 min 剩余压力 (Pa)		是否达标	
	371		500		480		是	
气液比	加油枪编号	加油枪品牌和型号	档位	加油体积 (L)	回收油气体积 (L)	气液比	限值范围	是否达标
	1	三盈	高	15. 28	15. 73	1. 03	1. 0-1. 2	是
检测方法 & 执行标准		《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2007)						



二、检测点位图

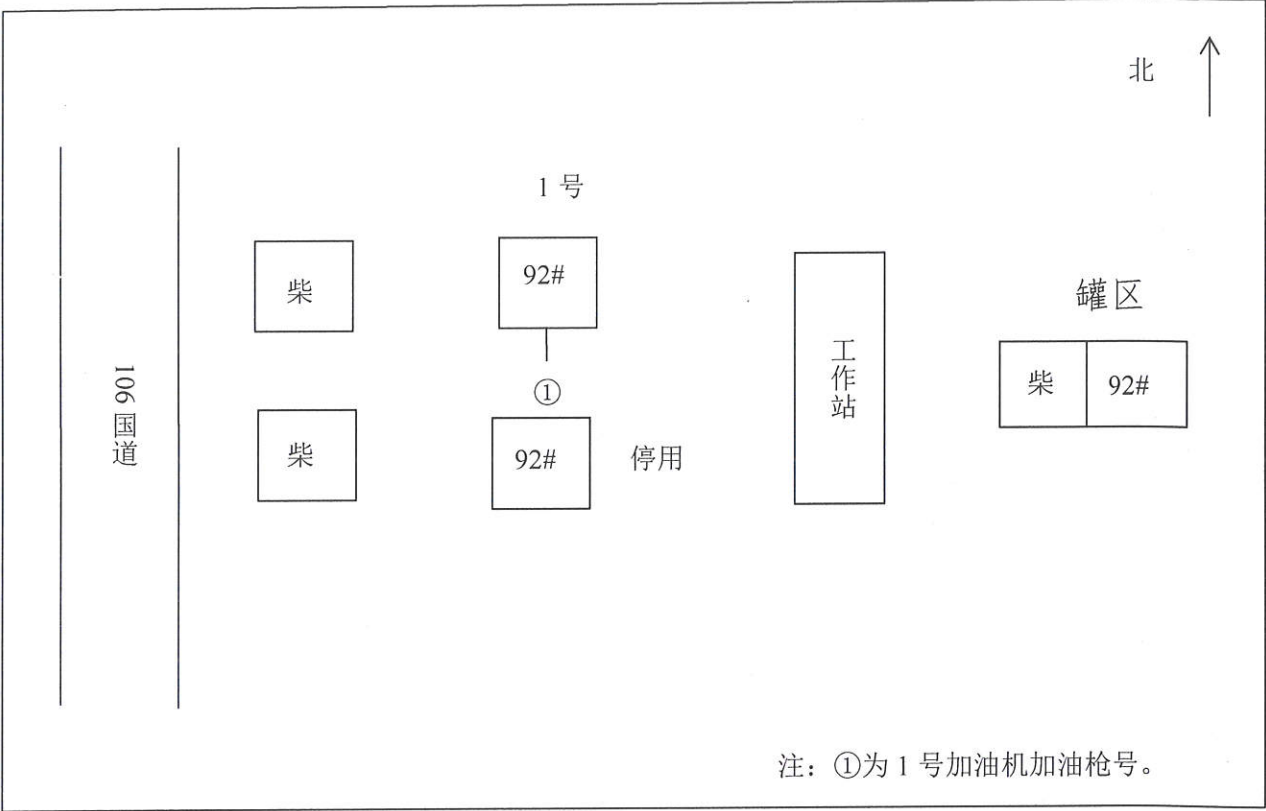

三、检测结论

经检测，中国石化销售有限公司河北沧州献县第一加油站油气回收系统，液阻、密闭性、气液比，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准要求。

-----以下空白-----



170312341256
有效期至2023年07月30日止

检 测 报 告

黄渤检(Z)字(201811)第0063号

项目名称：噪声检测

委托单位：中国石化销售有限公司

河北沧州献县第一加油站

报告日期：二零一八年十一月八日

黄骅市渤新环保科技有限公司



项目类别	委托
检测日期	2018年11月1日-2日
检测项目	噪声
检测人员	邢绍儒、刘辉
检测地点	献县县城南106国道东侧
备注	_____
报告编制	 2018年11月8日
报告审核	 2018年11月8日
报告签发 (副经理)	 2018年11月8日



一、检测结论


受检单位	中国石化销售有限公司河北沧州献县第一加油站
单位地址	献县县城南 106 国道东侧
检测项目	噪声
检测频次	昼间、夜间各检测 1 次, 检测 2 天
检测仪器及型号	AWA6228 型多功能声级计
仪器校准	AWA6221A 型声校准器
检测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
检测结论	经现场检测, 2018 年 11 月 1 日-2 日, 1#、2#、3#点位昼间数据结果为 54.5dB(A)-55.7dB(A), 夜间数据结果为 44.5dB(A)-46.7dB(A), 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求(昼间 ≤ 60 dB(A)、夜间 ≤ 50 dB(A)); 4#点位昼间数据结果为 63.5B(A)-64.4dB(A), 夜间数据结果为 51.4dB(A)-51.6 dB(A), 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准要求(昼间 ≤ 70 dB(A)、夜间 ≤ 55 dB(A))。

二、检测结果

等效声级: L_{eq} [dB (A)]

检测时间及点位		1#	2#	3#	4#
2018.11.1	昼间	55.3	55.7	55.6	63.5
	夜间	45.9	46.3	45.6	51.6
2018.11.2	昼间	54.5	54.9	55.1	64.4
	夜间	45.6	46.7	44.5	51.4

三、检测点位布设示意图

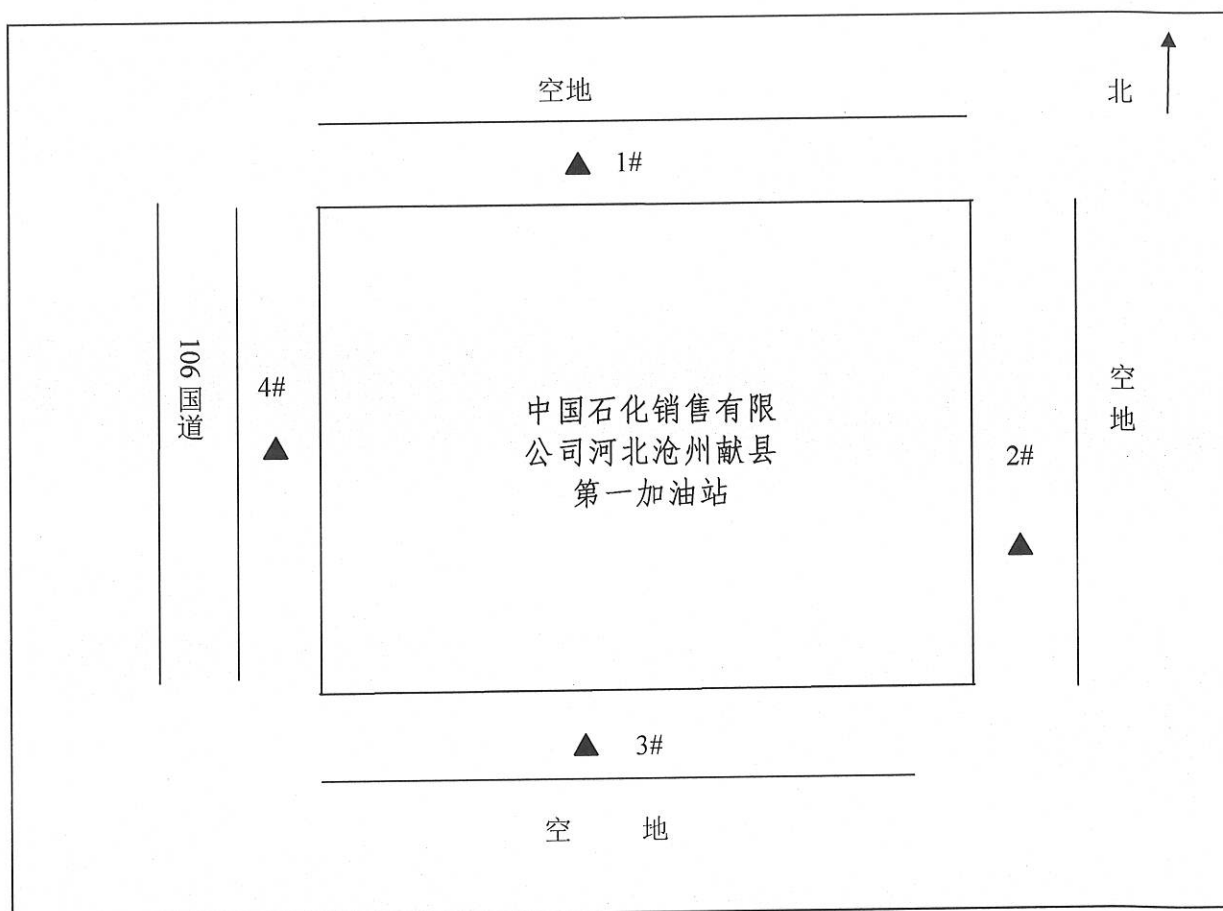

注：▲为噪声检测点位

四、质量保证与控制

1、噪声采用 AWA6228 型多功能声级计测量，经 AWA6221A 型声校准器仪器校准，仪器在正常条件下进行检测，检测时无雨雪、无雷电，风速小于 5 米/秒。噪声分析仪测量前后进行校准，灵敏度符合要求，检测时传感器加风罩。

2、检测人员持证上岗，检测仪器经省计量部门检定并在有效期内，检测数据严格经三级审核。

-----以下空白 -----